

**РОССИЯ**  
**ООО «ЭЛИНОКС»**



**ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ЗВЭ**

**ПАСПОРТ  
и  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**EAC**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Зонты вентиляционные используются для очистки воздуха от аэрозолей жира, масла, водяного пара и устанавливаются в системе вытяжной вентиляции с выносным или встроенным вентилятором на объектах общественного питания. Зонт вентиляционный размещают над любым тепловыделающим кухонным оборудованием (плитой, жарочным шкафом, фритюрницей, сковородкой, котлом, пароконвектоматом и т.д.). Зонты изготовлены в климатическом исполнении УХЛ4 ГОСТ 15150.

Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.МН10.В.00065 срок действия с 12.11.2013г. по 11.11.2018г.

Декларация о соответствии №ТС RU Д-RU.АЛ16.В.23482 срок действия с 20.11.2013г. по 19.11.2018г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата 73 100 3466, действителен по 26.01.2020г.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметра	Величина параметра			
	ЗВЭ-800-2-П	ЗВЭ-900-1,5-П	ЗВЭ-900-2-П	ЗВЭ-900-4-О
Номинальное напряжение, В	230, 50 Гц			
Установленный номинальный ток в амперах, (мощность, Вт), не более:				
-электродвигателя вентилятора;	0,85 (120)			2x0,85=1,7 (2x120=240)
-лампы освещения	0,07 (2x8=16)	0,03 (8)	0,07 (2x8=16)	0,07 (2x8=16)
-суммарный	0,92 (136)	0,88 (128)	0,92 (136)	1,77 (256)
Освещенность в рабочей зоне зонта при системе комбинированного освещения, ЛК, не менее	всего	300		
	В том числе от местного	от 70 до 100		
Эффективность очистки воздуха от аэрозоля, прошедшего через лабиринты фильтра зонта, %, не менее	60	61	59	59
Тип фильтра	лабиринтный			
Воздухопроизводительность, м <sup>3</sup> /ч	1400		2800	
Скорость движения воздуха в рабочей зоне зонта, м/с, не более	0,4			
Количество установленных вентиляторов, шт.	1		1	2
Количество установленных ламп освещения, шт.	2	1	2	2
Количество установленных лабиринтных фильтров, шт.	2	3	2	4
Габаритные размеры корпуса, мм, не более				
длина	1248	921	1351	2251
ширина	803	909	909	900
высота (общая высота)	451 (490)	450(489)	450(489)	450 (487)
Масса, кг, не более	37	30	42	70
Срок службы, лет	10			

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

Наименование параметра	ЗВЭ-800-2-П	ЗВЭ-900-1,5-П	ЗВЭ-900-2-П	ЗВЭ-900-4-О
1. Зонт			1	
2. Фильтр	2	3	2	4
3. Руководство по эксплуатации			1	
4. Пакет из полиэтиленовой пленки			1	
5. Упаковка			1	

### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Зонт состоит из четырех основных частей: корпуса, съемных лабиринтных фильтров, осевого вентилятора и светильника(ов). Лабиринтные фильтры легко вынимаются и периодически чистятся. В корпусе зонта имеется герметичная ванна, куда стекает масло, жир и вода с лабиринтных фильтров. Ванна имеет сливную трубку с резьбой G ½", к которой необходимо присоединить шаровой кран для слива жидкости.

Разогретый воздух, насыщенный парами масла, жира и воды, всасывается осевым вентилятором в зонт, проходит сквозь фильтр и удаляется из помещения очищенным. При ударе о стенки фильтра, имеющего лабиринтную структуру, пары масла, жира и воды конденсируются из-за температурного перепада на фильтре и стекают в канал.

Светильники поставлены для освещения рабочего места под зонтом (над плитой, фритюрницей и т.д.).

О наличии напряжения на вентиляторе сигнализирует сигнальная лампа.

Для замены светильника необходимо отвернуть винты крепления крышки, снять крышку. Отсоединить разъем питающего шнура от светильника и снять светильник с кронштейнов. Установку исправного светильника и остальных деталей производить в обратной последовательности.

### 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию зонта допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации электрического оборудования и ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ!** Зонт не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- перед санитарной обработкой отключите зонт от сети, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке или вынув вилку шнура питания из розетки;

- при обнаружении неисправностей вентилятора или лампы освещения вызовите электромеханика;

### **Категорически запрещается:**

- работа зонта без заземления;
- производить чистку и устранять неисправности при работающем зонте;

### **Внимание!**

При эксплуатации зонта ЗВЭ во время работы приборов, сжигающих газ или другие виды топлива, должна быть задействована приточная вентиляция комнаты или открыты форточки.

**Не допускается возникновение факельного пламени под зонтом.**

## **6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ**

Распаковка, установка и испытание зонта должны производиться специалистами по монтажу и ремонту оборудования для предприятий общественного питания и торговли.

После проверки состояния упаковки, распаковать зонт, произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.

Установку зонта проводите в следующем порядке:

- установить зонт на соответствующее место согласно рис. 1 и рис. 2;
- перед установкой зонта на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей;
- подключение зонта к электросети должно быть выполнено согласно действующей нормативно-технической документации. Электроподключение производится только уполномоченной специализированной службой с учетом маркировок на табличке с надписями и в соответствии со схемой электрической принципиальной;
- монтаж и подключение должны быть произведены так, чтобы установленный и подключенный зонт предупреждал доступ к токопроводящим частям без применения инструментов;
- провести ревизию соединительных устройств электрических цепей зонта (винтовых и безвинтовых зажимов), при выявлении ослабления необходимо подтянуть или подогнать до нормального контактного давления.

Подводящий кабель к зонту подвести от распределительного щита через автоматический выключатель с комбинированной защитой, реагирующий на номинальный рабочий ток 6А и ток утечки 10mA.

Автоматический выключатель в стационарной электропроводке должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания зонта и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания и иметь зазор между контактами не менее 3 мм во всех полюсах.

Номинальное поперечное сечение шнура питания не должно быть меньше значений, указанных в таблице 3.

**Таблица 3**

Изделие	Обозначение шнура (марка, число и номинальное сечение жил)
Для зонтов ЗВЭ 800 и ЗВЭ 900	ПВС 3x1,5
Для зонта ЗВЭ 900-4-О	ПВС 3x1,5

Сдача в эксплуатацию смонтированного зонта оформляется по установленной форме.

Патрубок зонта должен быть присоединен к воздуховоду (дымоходу).

Минимальное расстояние между верхней поверхностью плиты и нижним краем зонта должно быть не менее 650 мм.

**ВНИМАНИЕ!** Загрязненный воздух не должен выпускаться через дымоход, который используют для отвода продуктов сгорания газа и других видов топлива.

**ВНИМАНИЕ! Диаметр отводящей трубы и дымохода должны быть не менее 270 мм.**

## 7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Работу проводить в следующем порядке:

- проверить целостность и надежность заземления;
- проверить работу вытяжного вентилятора при включении выключателя;
- проверить работу лампы освещения при включении выключателя;
- проверить тягу вытяжного вентилятора листом бумаги;
- по окончании работы выключить вентилятор и освещение.

**После установки зонта наполнить ванну зонта раствором моющего средства, разрешенным к применению ФС Роспотребнадзора. Толщина слоя раствора должна быть не менее 3÷5 мм.**

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III - V разрядов, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

В процессе эксплуатации зонта необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

ТО - регламентированное техническое обслуживание - комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности зонта;

TP - текущий ремонт - ремонт, осуществляется в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности зонта и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживание (ТО) проводится 1 раз в месяц;
- текущий ремонт (TP) – при необходимости.

При техническом обслуживании зонта проделайте следующие работы:

- выявите неисправность зонта путем опроса обслуживающего персонала;
- подтяните при необходимости крепление блоков зажимов;
- подтяните и зачистите при необходимости контактные соединения токоведущих частей зонта.

Перед проверкой контактных соединений и сигнальной арматуры необходимо отключить зонт от электросети, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке или вынув вилку шнура питания из розетки.

При ТР проводятся все работы, предусмотренные при ТО и ремонт или замена отдельных частей.

После окончания ТО и ТР необходимо внести запись в таблицу 5.

Еженедельно проверять наполнение ванны и при необходимости сливать накопившуюся жидкость через сливное отверстие. Промыть лабиринты фильтра

и ванну моющими и дезинфицирующими средствами. В ванну залить новую порцию моющего средства.

**Внимание!** Если чистку не производить, то появляется риск возникновения пожара.

## 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
1 Не вращается вентилятор	Отсутствует напряжение в сети	Подать напряжение
	Неисправен выключатель	Заменить выключатель
2 Не горят сигнальные лампы и лампы освещения	Наружен контакт в цепи питания	Восстановить контакт
3 Не вращается вентилятор, сигнальные лампы горят	Неисправен вентилятор	Заменить вентилятор
	Неисправен выключатель	Заменить выключатель
4 Не горят лампы освещения	Неисправны светильники	Заменить светильники
	Неисправен выключатель	Заменить выключатель
5 Завихрение воздуха в зонте	Диаметр отводящей трубы имеет диаметр меньше 270 мм	Увеличить диаметр отводящей трубы

Все неисправности, вызывающие отказы, должны устраниться только специалистами.

**ВНИМАНИЕ! Все проводимые работы производить только после отключения зонта от сети питания, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке или вынув вилку шнура питания из розетки.**

## **10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Зонт вентиляционный ЗВЭ-800-2-П, ЗВЭ-900-1,5-П, ЗВЭ-900-2-П, ЗВЭ-900-4-О, (нужное подчеркнуть) заводской номер \_\_\_\_\_, изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 27.51.15-012-01439034-2002 (идентичны ТУ 3468-012-01439034-2002) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

---

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия,  
ответственных за приемку изделия.

## **11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ**

Зонт вентиляционный ЗВЭ-800-2-П, ЗВЭ-900-1,5-П, ЗВЭ-900-2-П, ЗВЭ-900-4-О, (нужное подчеркнуть) подвергнут на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации \_\_\_\_\_

Консервацию произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

Изделие после консервации принял \_\_\_\_\_

(подпись)

## **12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ**

Зонт вентиляционный ЗВЭ-800-2-П, ЗВЭ-900-1,5-П, ЗВЭ-900-2-П, ЗВЭ-900-4-О (нужное подчеркнуть), упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_ М. П.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

Изделие после упаковки принял \_\_\_\_\_

(подпись)

## **13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации зонта - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей зонта, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда зонт вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в руководстве по эксплуатации.

Время нахождения зонта в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный зонт.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю изделия для детального анализа причины выхода из строя и своевременного принятия мер для ее исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления откazавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера изделия, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию, и копии удостоверения механика, обслуживающего изделие.

## **14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 2 июня 1993 г., 9.01.1996 N 2-ФЗ, 17.12.1999 г. N 212-ФЗ, 30.12.2001 N 196-ФЗ, 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 03.07.2016 N 265-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» с изменениями и дополнениями от 20.10.1998 N 1222, от 02.10.1999 N 1104, от 06.02.2002 N 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 N 421, от 01.02.2005 N 49, от 08.02.2006 N 80, от 15.12.2006 N 770, от 27.03.2007 N 185, от 27.01.2009 N 50, от 21.08.2012 N 842, от 04.10.2012 N 1007,

от 05.01.2015 N 6, от 19.09.2015 N 994, от 23.12.2015 N 1406), от 27.05.2016 N 471, от 22.06.2016 N 568, от 23.12.2016 N 1465.

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «ЭЛИНОКС»:  
**Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.**  
**Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

**Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку по горячей линии:**

**телефоны:** +7 (8352) 28-63-60, +7 (987) 739-81-08  
**e-mail:** [service-elinox@abat.ru](mailto:service-elinox@abat.ru)

## **15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

При подготовке и отправке зонта на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части зонта по материалам, из которых они изготовлены.

**Внимание!** Конструкция зонта постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

## **16. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ ЗОНТОВ**

Хранение зонта должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 1 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °C.


Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец зонта обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.


Упакованный зонт следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 1 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170. Погрузка и разгрузка зонта из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

**ВНИМАНИЕ!** Допускается складирование упакованных зонтов по высоте в два яруса для хранения.

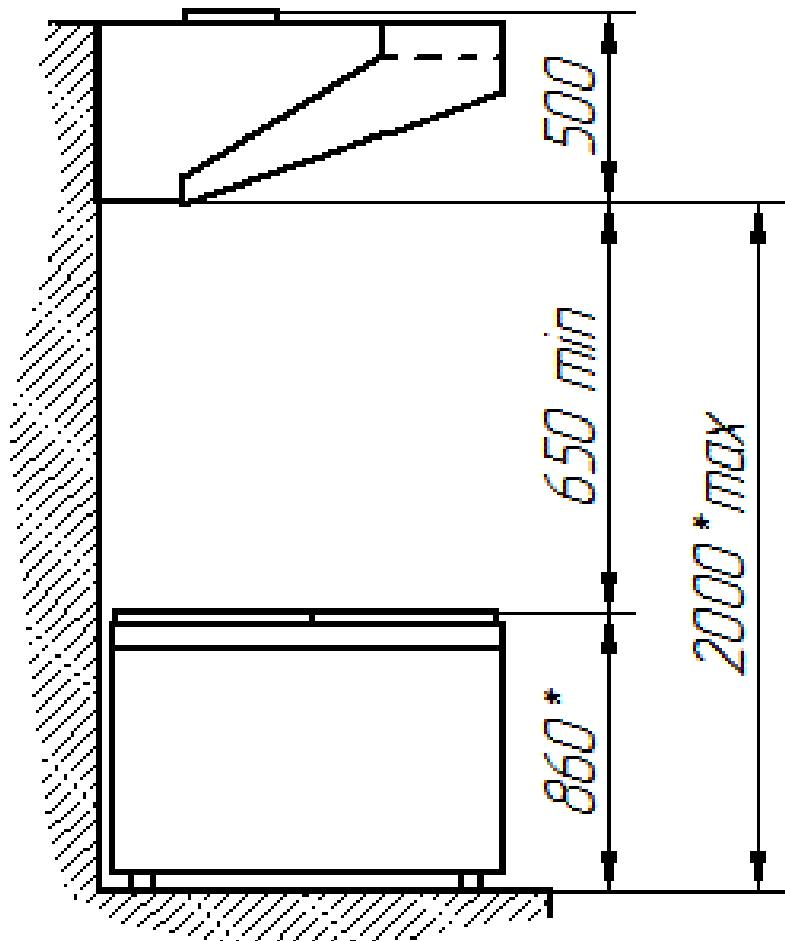

*Вид сверху*

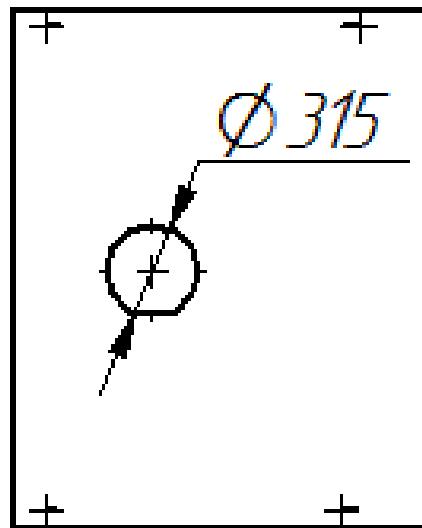

*Рис. 1*

*Примерная схема установки зонта*

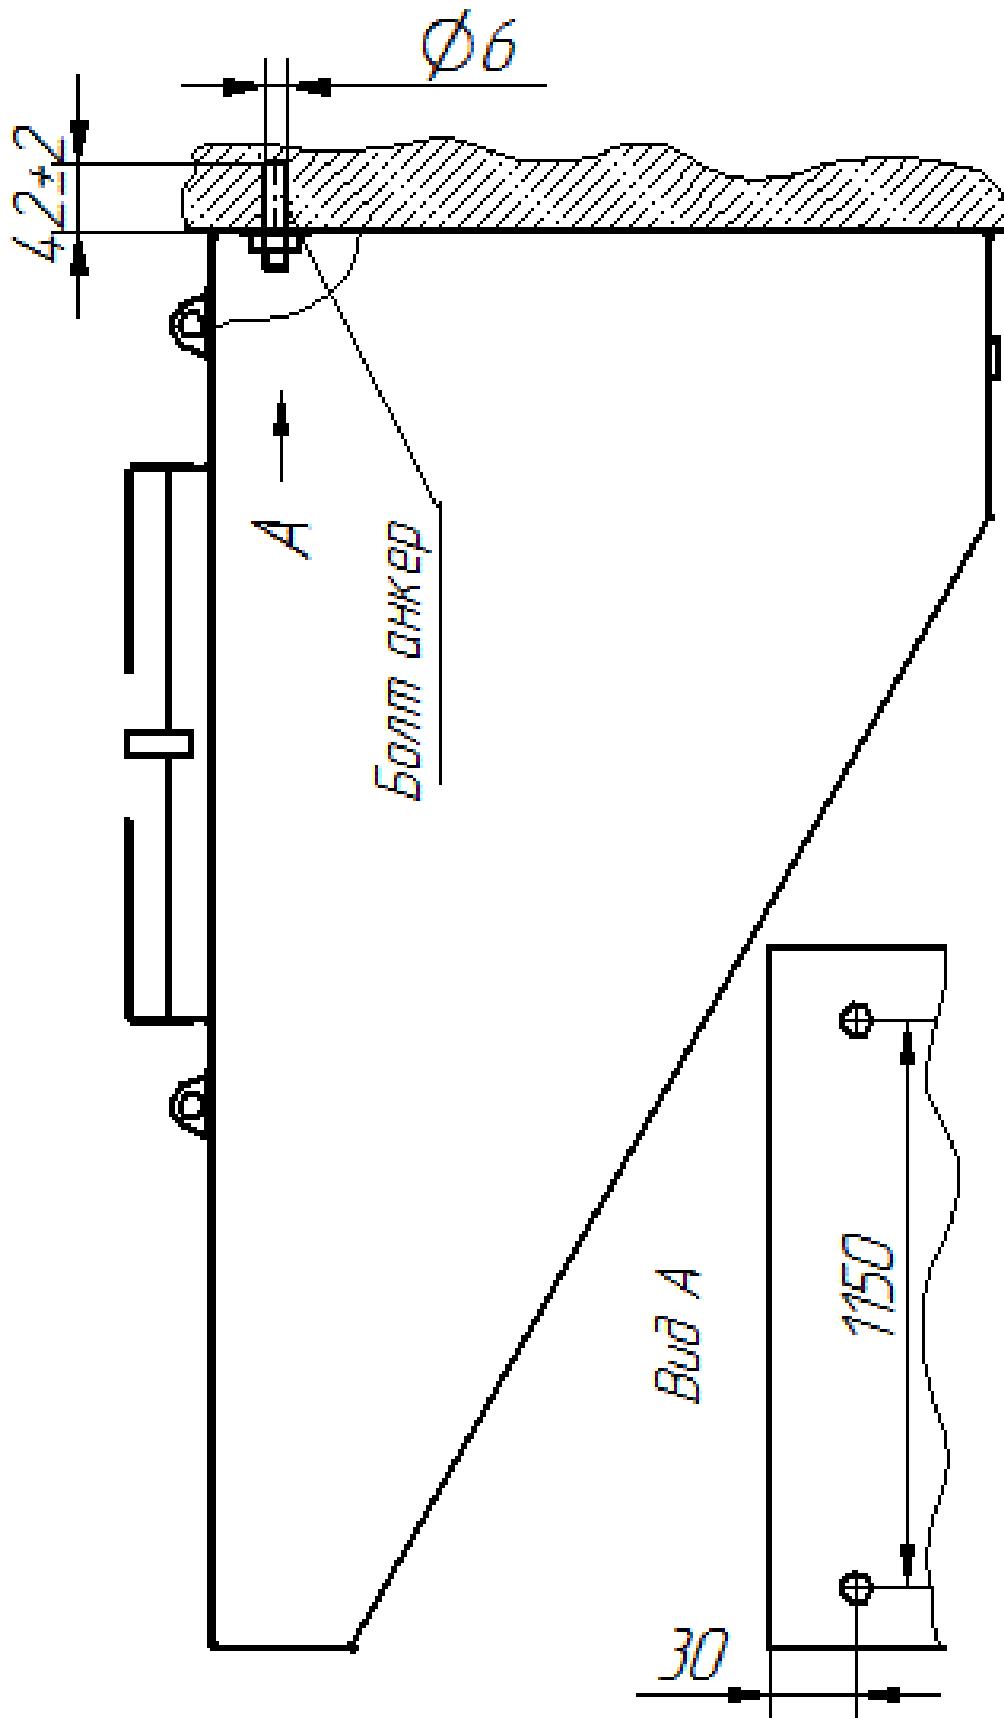


Рис. 2

Рекомендуемая схема крепления зонта к стене

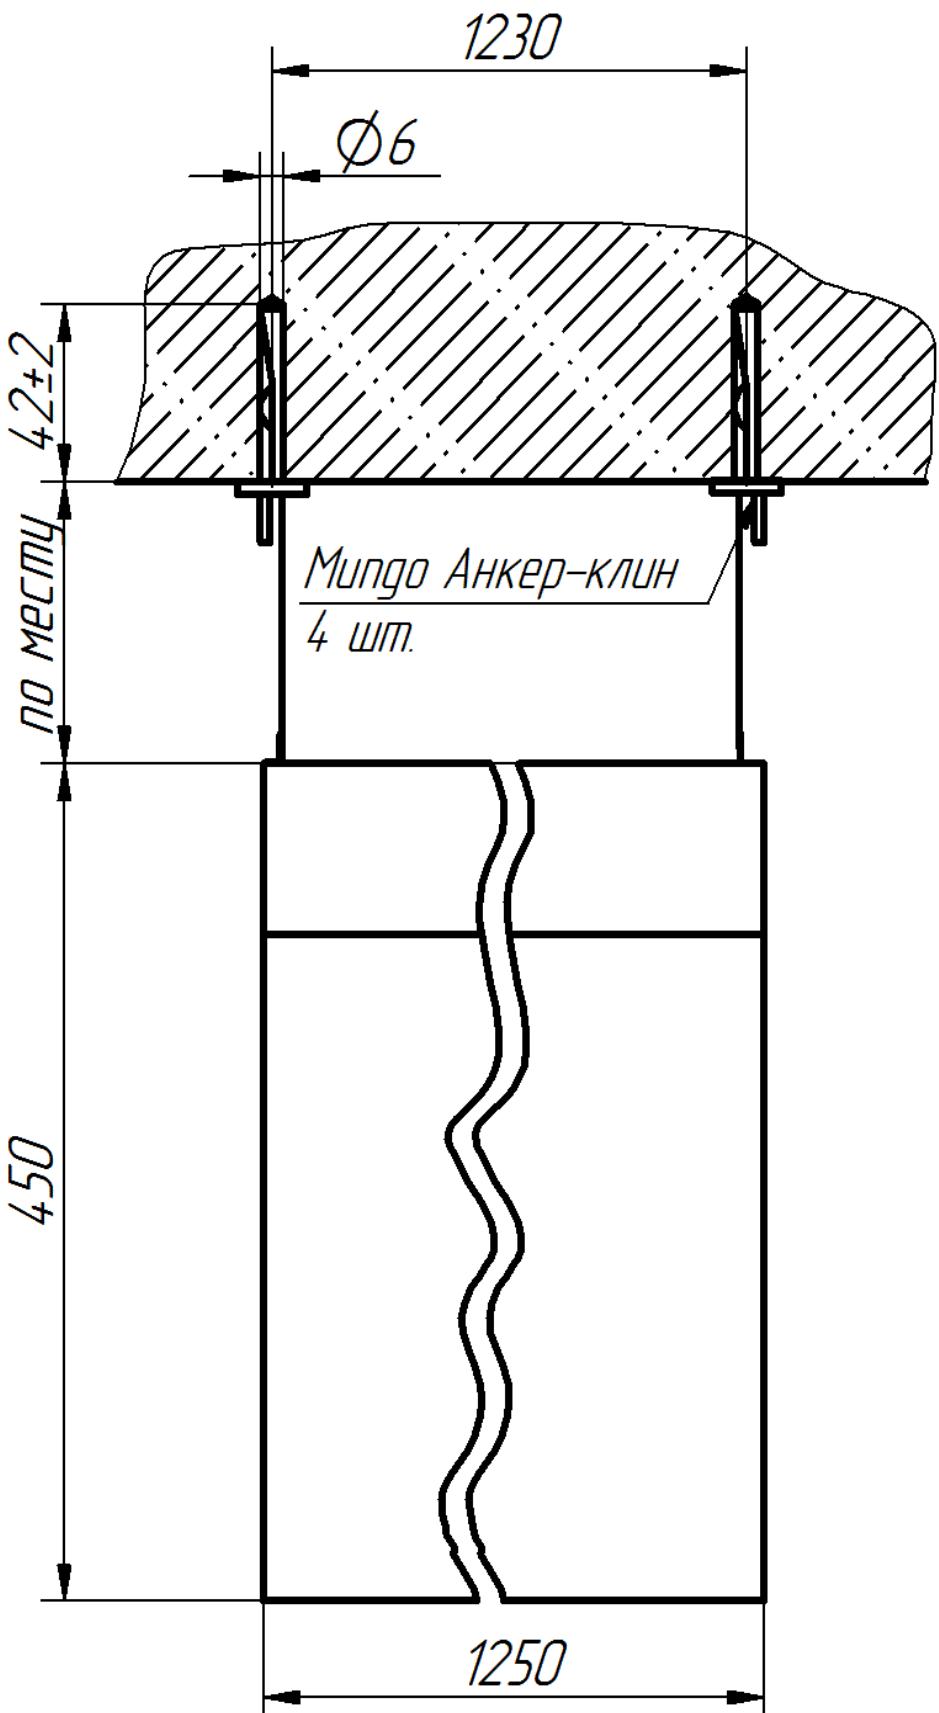


Рис. 2а

Рекомендуемая схема крепления зонта к потолку

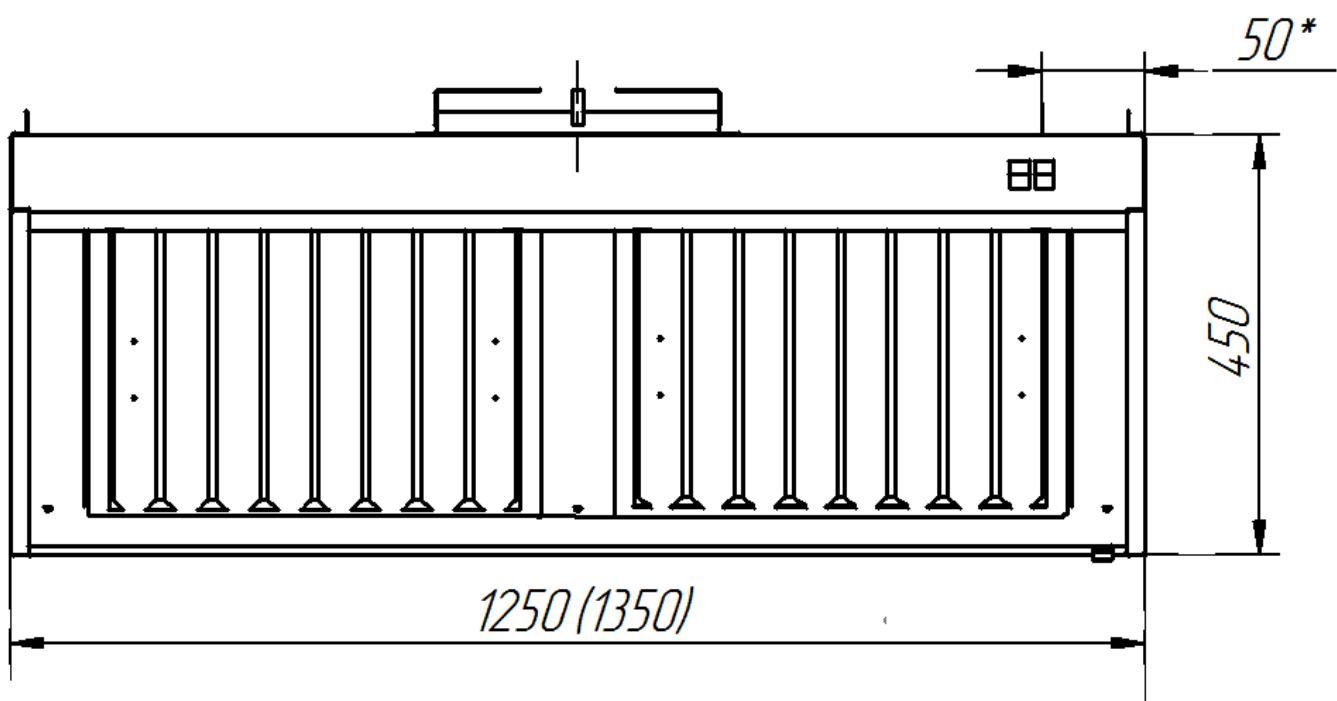
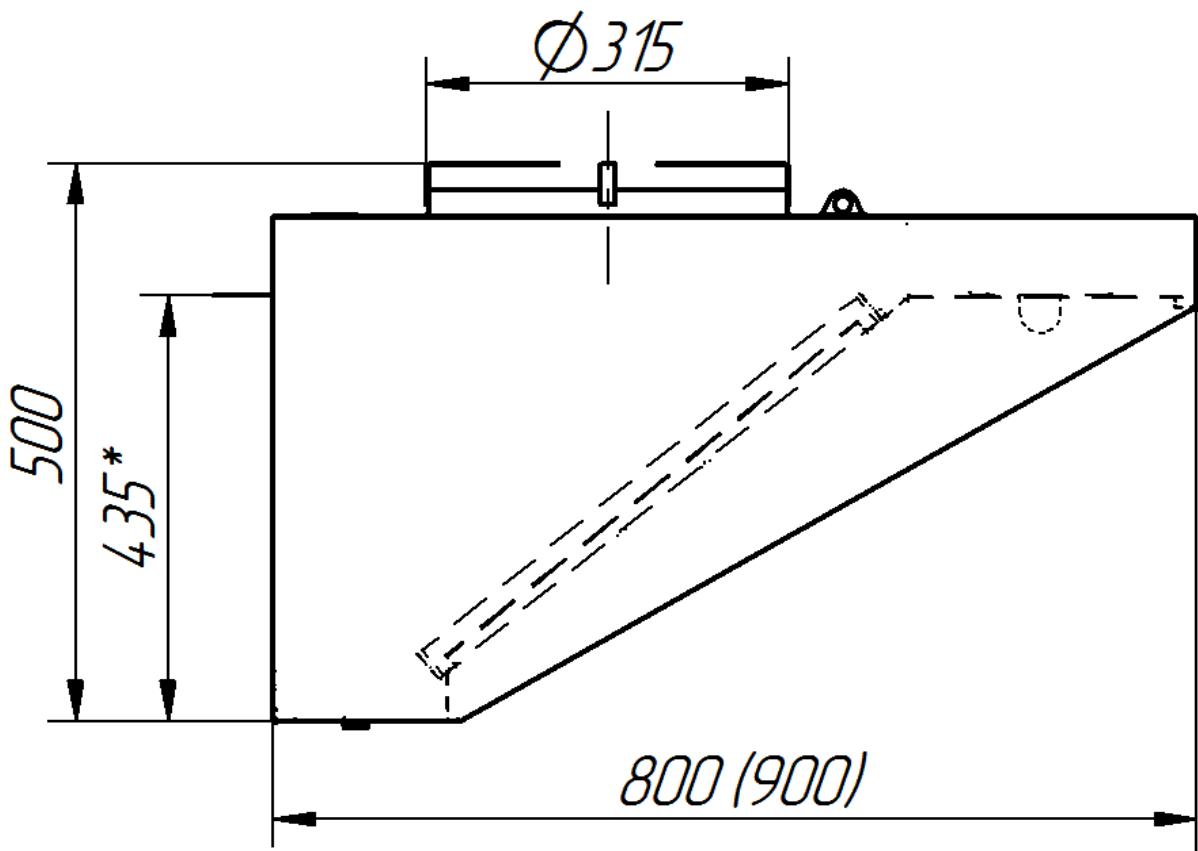


Рис.26

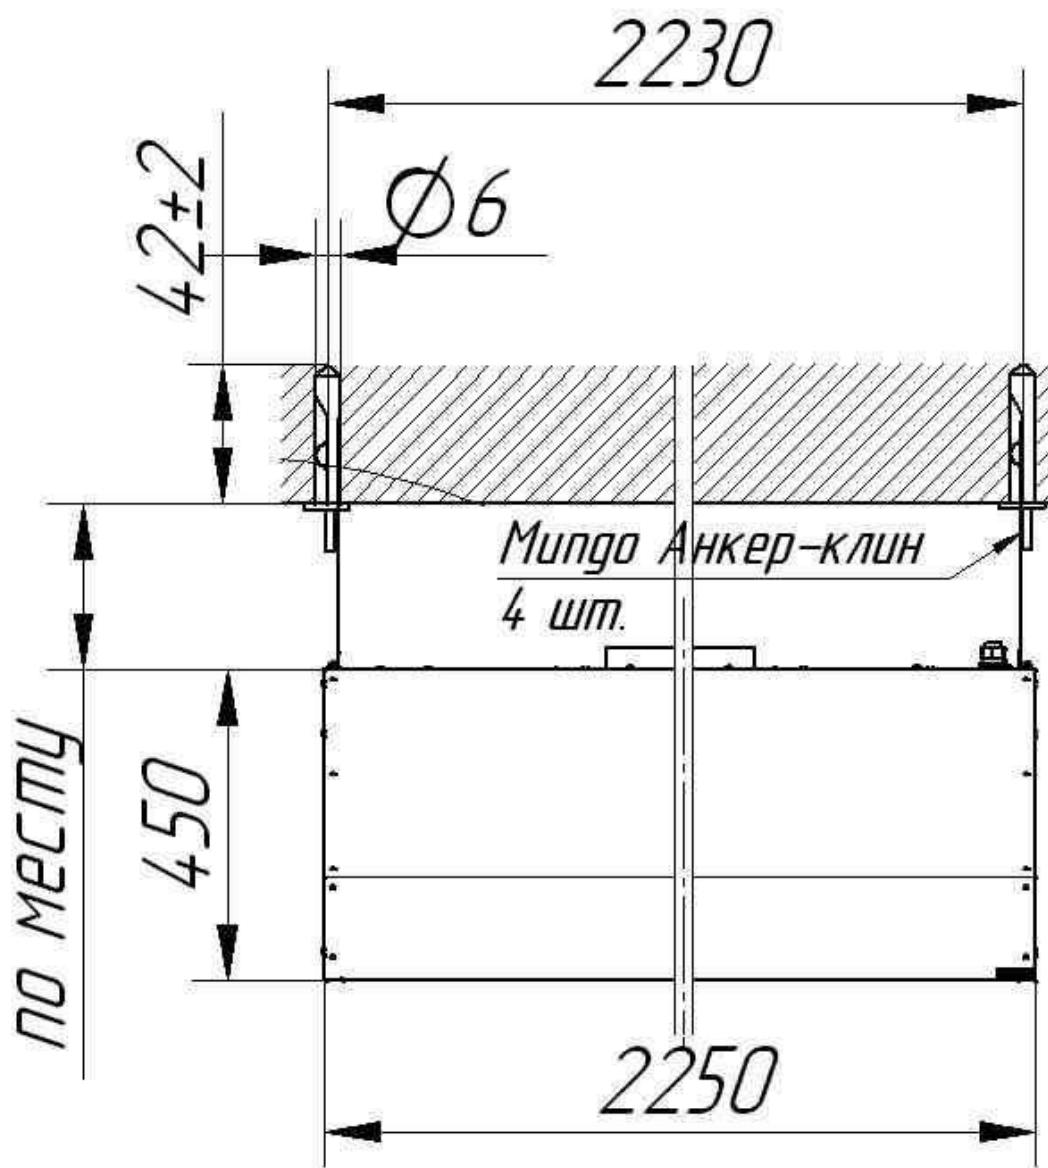


Рис.3

Рекомендуемая схема крепления зонта  
(ЗВЭ-900-4-0) к потолку


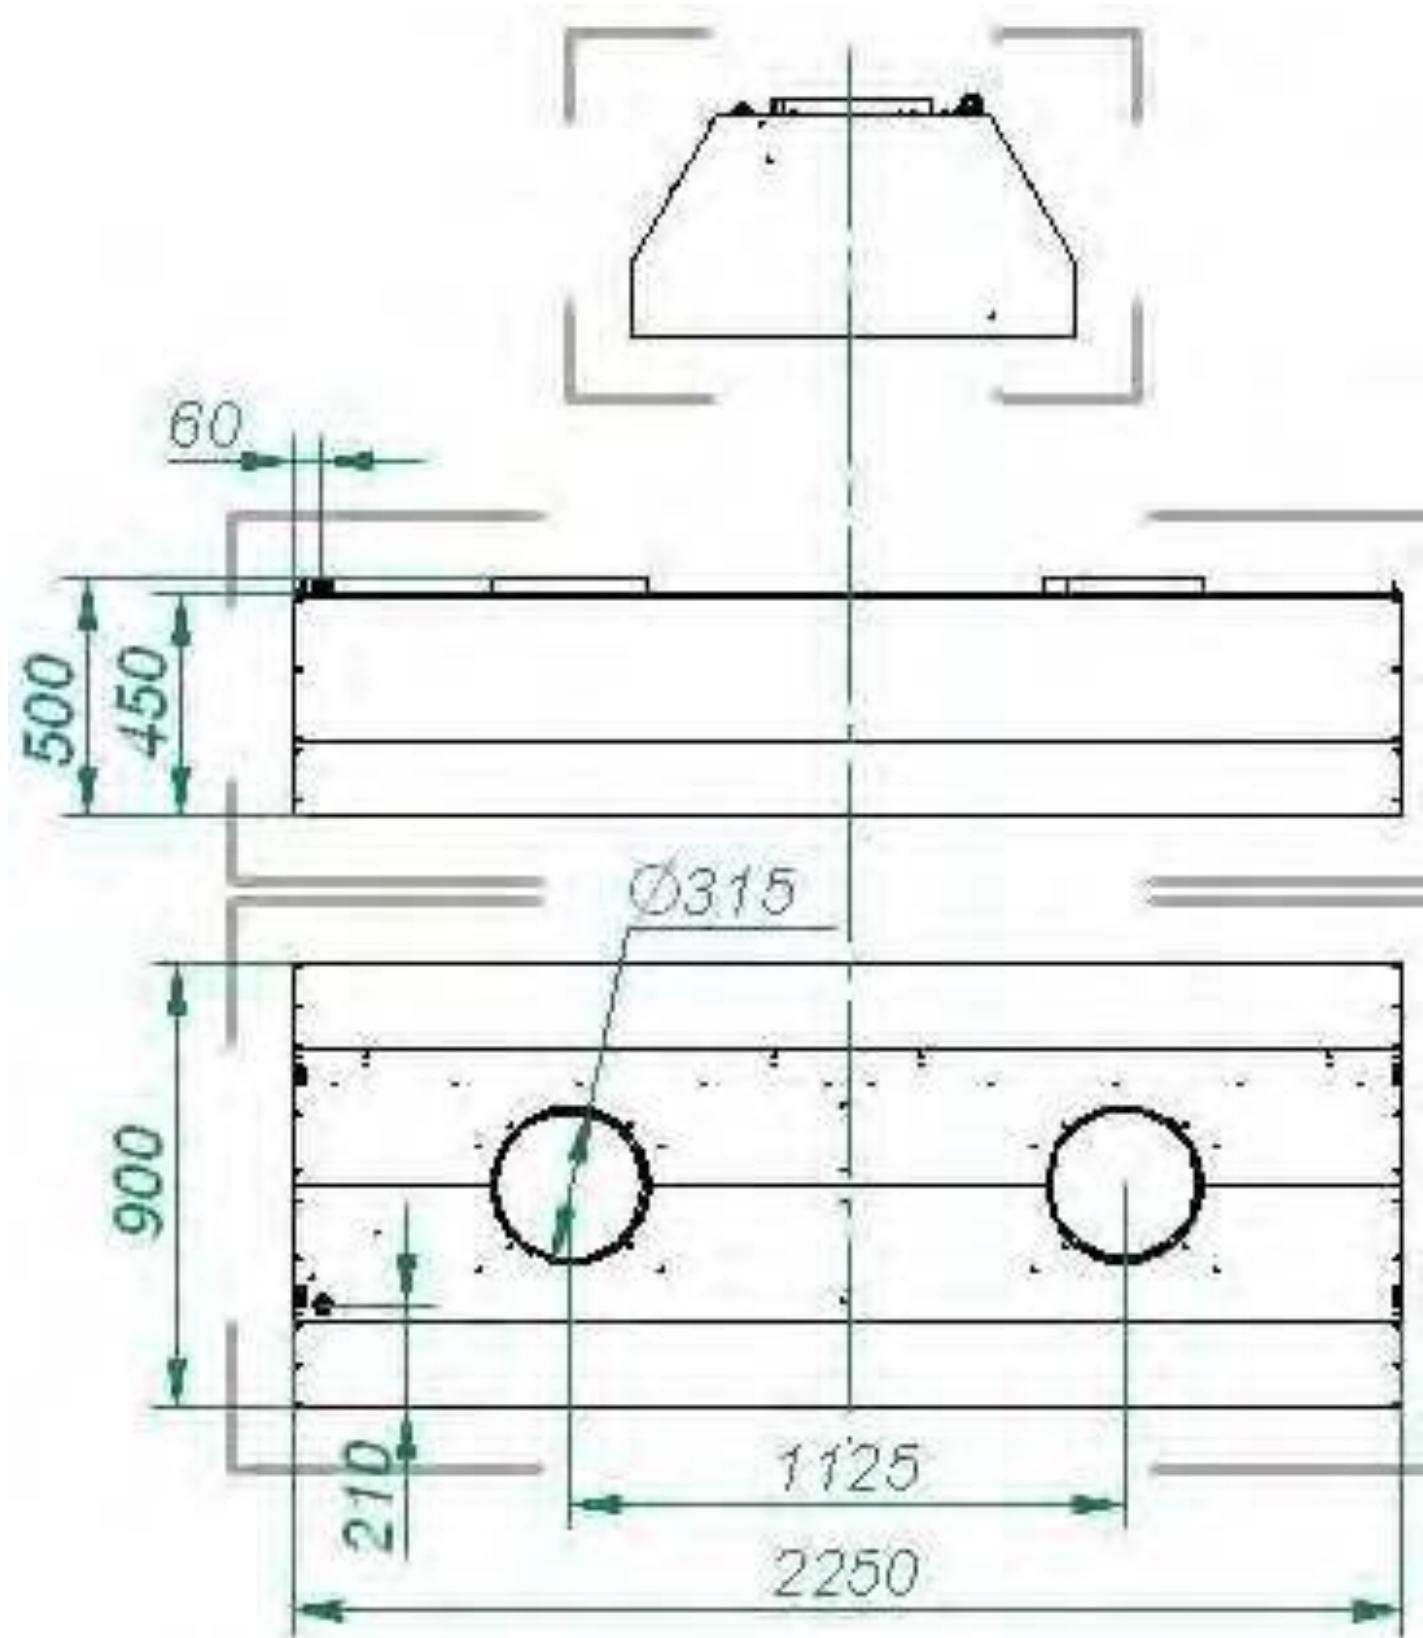


Рис 3а  
Зонт вентиляционный  
осевойной ЗВЭ-900-40

## Схема электрическая принципиальная ЗВЭ 800 (900)-2П

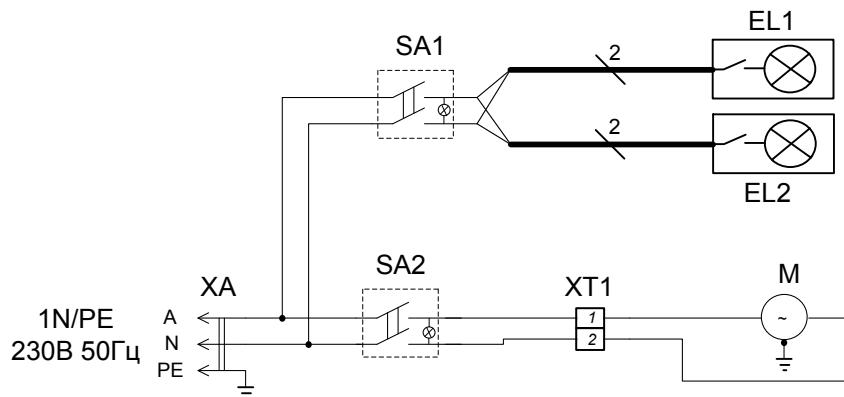


Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
EL1, EL2	Светильник светодиодный LED 04.108.15.411, 8Вт	2	
SA1, SA2	Переключатель SC-767 с подсветкой	2	
M	Электродвигатель YZ34-45-26	1	С штатным проводом
XA	Провод ПВС 3x1,5 мм <sup>2</sup> с вилкой	1	
XT1	Блок зажимов SAS4	1	

Допускается замена элементов, не ухудшающие технические характеристики изделия.

Рис.4

## Схема электрическая принципиальная ЗВЭ 900-1,5П

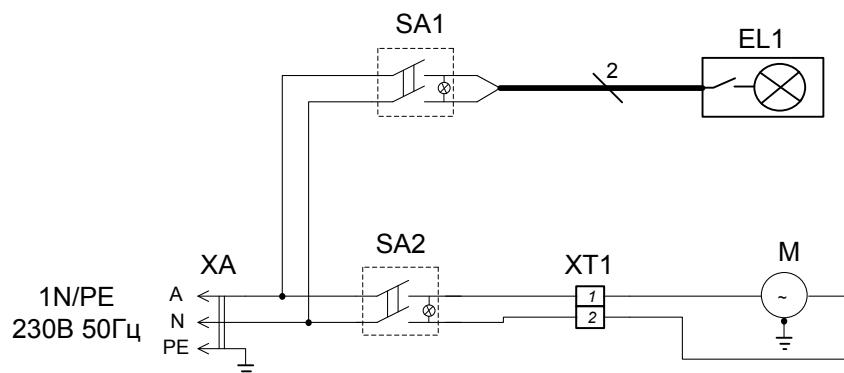


Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
EL1	Светильник светодиодный LED 04.108.15.411, 8Вт	1	
SA1, SA2	Переключатель SC-767 с подсветкой	2	
M	Электродвигатель YZ34-45-26	1	С штатным проводом
XA	Провод ПВС 3x1,5 мм <sup>2</sup> с вилкой	1	
XT1	Блок зажимов SAS4	1	

Допускается замена элементов, не ухудшающие технические характеристики изделия.

Рис.5

## Схема электрическая принципиальная ЗВЭ 900-4-0

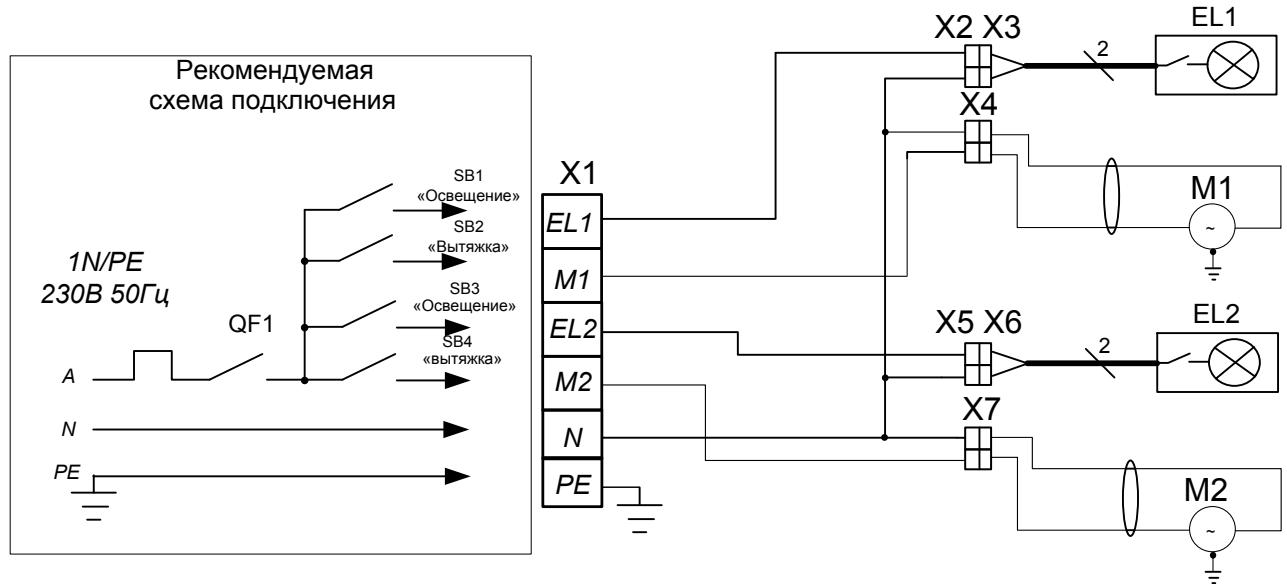

Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
EL1, EL2	Светильник светодиодный LED 04.108.15.411, 8Вт	2	
M1, M2	Электродвигатель YZ34-45-26	2	
X1	Клеммный блок КБ63(6)	1	
X2, X5	Колодка гнездовая (45 7373 9038)	2	
X3, X6	Колодка штыревая (45 7373 9076)	2	
X4, X7	Блок зажимов SAS 4	2	

Допускается замена элементов, не ухудшающие технические характеристики изделия.

Рис.6

## 17. Учет технического обслуживания и ремонта в период эксплуатации

Таблица 5

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание выполненных работ	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

**Приложение А**  
**ООО «ЭЛИНОКС»**  
 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
 Базовый проезд, 17  
**ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**

**ЗВЭ****Заводской №** \_\_\_\_\_

(месяц, год выпуска)

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

**М.П.**

(подпись)

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

**М.П.**

(подпись)

Выполнены работы \_\_\_\_\_

Корешок талона №1  
заводской №\_\_\_\_\_

На гарантийный ремонт ЗВЭ

Выполнены работы:

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
(Линия отреза)**Исполнитель****Владелец**

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

М.П.

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)



**Приложение А**  
**ООО «ЭЛИНОКС»**  
 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
 Базовый проезд, 17  
**ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**

ЗВЭ

Заводской № \_\_\_\_\_

(месяц, год выпуска)

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.

(подпись)

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.

(подпись)

Выполнены работы \_\_\_\_\_

Корешок талона №2  
заводской № \_\_\_\_\_

На гарантийный ремонт ЗВЭ  
Выполнены работы:

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
(Линия отреза)

Исполнитель

(Ф.И.О. подпись)

Владелец

(Ф.И.О. подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

М.П. \_\_\_\_\_  
(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)



**Приложение А**  
**ООО «ЭЛИНОКС»**

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
Базовый проезд, 17  
ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЗВЭ

Заводской № \_\_\_\_\_

(месяц, год выпуска)

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.

(подпись)

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.

(подпись)

Выполнены работы \_\_\_\_\_

Корешок талона №3  
заводской № \_\_\_\_\_

На гарантийный ремонт ЗВЭ  
Выполнены работы:

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
(Линия отреза)

М.П.

Ф.И.О.

Исполнитель

Владелец

(Ф.И.О. подпись)

(Ф.И.О. подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

М.П. \_\_\_\_\_  
(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)









**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ**  
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

**Заявитель.** Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС"

428020, Российской Федерации, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17,  
тел. +78352289944, факс +78352289952, E-mail: doz@elinox.ru, ОГРН 1072130009874

в лице Турков Федор Прохорович, Генеральный директор

**заявляет, что** Зонты вентиляционные электрические промышленные (вытяжки), торговая  
марка: «Abat», модели: ЗВЭ-800-2-П, ЗВЭ-900-1,5-П, ЗВЭ-900-2-П, ЗВЭ-900-4-О, ЗПВ-1100-  
2-О, ЗПВ-900-1,5-П

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС", 428020,  
Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

Стандарты, нормативные документы: ТУ 3468-012-01439034-2002

Код ТН ВЭД ТС: 8414808009

Серийный выпуск

соответствует требованиям

TR ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколы № 744-ТС-13/ЭМС, № 745-ТС-13/ЭМС от 13.11.2013 г., Испытательная  
лаборатория «ЛСМ» ООО «ГРАНСКОНСАЛТИНГ» № РОСС RU.0001.21AB61, 141260,  
Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17  
**Дополнительная информация**

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения ( службы,  
годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или  
эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.11.2018  
включительно.



Турков Федор Прохорович

(инициалы и фамилия руководителя организации-  
заявителя или физического лица, зарегистрированного в  
качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.А.Л16.В.23482

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.11.2013

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MH10.B.00065

Серия RU № 0039155

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" ООО "АРТГРУПП". ул. 50-летия Октября, д. 24, оф. 309, г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450005, тел. (347) 246-07-17, факс (347) 246-07-17, E-mail artgrupp10@rambler.ru. Аттестат № РОСС RU.0001.10MH10 выдан 14.08.2013г. Федеральной службой по аккредитации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС". ОГРН: 1072130009874.

Место нахождения: Базовый проезд, 17, г. Чебоксары, Чувашская Республика, Российской Федерации, 428020. Телефон (8352) 28-99-44, факс (8352) 28-99-52.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС". Место нахождения: Базовый проезд, 17, г. Чебоксары, Чувашская Республика, Российской Федерации, 428020. ОГРН: 1072130009874. Телефон (8352) 28-99-44, факс (8352) 28-99-52.

**ПРОДУКЦИЯ** Зонты вентиляционные электрические типа ЗВЭ-800-2-П, ЗВЭ-900-1,5-П, ЗВЭ-900-2-П, ЗВЭ-900-4-О, ЗПВ-1100-2-О, ЗПВ-900-1,5-П.  
ТУ 3468-012-01439034-2002. Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ТС** 8414 80 800 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823, ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № А2-175-13 от 28.10.2013 Испытательного центра электрооборудования АНО "Центр Испытаний и Сертификации "СОЮЗ", рег. № РОСС RU.0001.21ME46, срок действия до 16.12.2015, акта о результатах анализа состояния производства от 29.10.2013

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения по ГОСТ 15150-69 категория 4. Срок хранения без переконсервации 1 год. Срок службы 10 лет. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии и в сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 1с.



СРОК ДЕЙСТВИЯ И С 12.11.2013 ПО 11.11.2018 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

В.В. Шавалдина  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Е.П. Винокурова  
(инициалы, фамилия)